



201212051680

正本

检测报告

TEST REPORT

报告编号: S2405004N-7

委托单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

受检单位: 寿县绿色东方新能源有限责任公司

项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目
2024年二季度环境检测 (厂界噪声)

检测类别: 委托检测

安徽圣泰检测科技有限公司

AN HUI S-TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

检验检测专用章

检测报告

S2405004N-7

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	噪声	样品性状	/
采样日期	/	检测时间	2024.05.09
采样人员	崔海洋、徐海斌		

2、检测结果

2.1 噪声检测结果

检测日期: 2024.05.09


检测点位	检测项目	主要声源	检测时间		结果	标准限值
					Leq[dB(A)]	[dB(A)]
东厂界外 1米 Z1	厂界环境噪声	生产噪声	昼间	17:56-18:01	44	60
			夜间	23:15-23:20	44	50
南厂界外 1米 Z2	昼间		18:03-18:08	49	60	
	夜间		23:22-23:27	44	50	
西厂界外 1米 Z3	昼间		18:12-18:17	46	60	
	夜间		23:29-23:34	42	50	
北厂界外 1米 Z4	昼间		18:21-18:26	48	60	
	夜间		23:39-23:44	46	50	

注: 1.检测期间天气: 昼间: 晴, 风速 1.5m/s; 夜间: 晴, 风速 1.4m/s;

2.标准限值来源《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 2 类功能区, 执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 噪声检测点位示意图

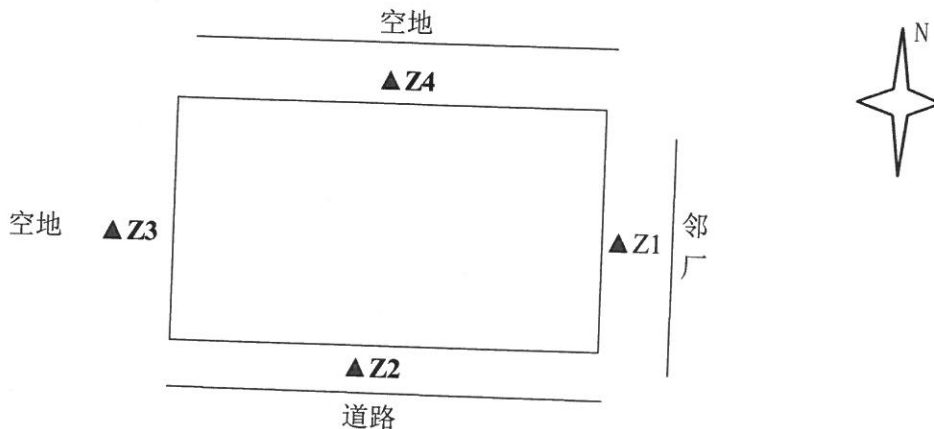

检测报告

S2405004N-7

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限	单位
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/	[dB(A)]

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
噪声	厂界环境噪声	声级校准器/AWA6022A	XC-006.2	2024.06.05
		多功能声级计/AWA6228	XC-005.2	2024.06.08

3.4 质控信息

噪声校准				
分析指标	检测时段	结果 [dB(A)]	控制值	判断结果
厂界环境噪声	检测前	93.8	前、后校准示值偏差 不大于 0.5dB(A)	合格
	检测后	93.7		

*******报告结束*******

编制: 孙小飞

审核:

签发: 杨雷

签发日期
(检测报告专用章)

2024年6月4日



检测报告

S2405004N-7

报告说明

- 1.本报告无安徽圣泰检测科技有限公司“检验检测报告专用章”视为无效。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经本公司书面同意，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告未经本公司同意不得作为商业广告使用。
- 4.对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。
- 5.除客户特别声明并支付费用，所有样品超过标准规定的时效均不再留样。
- 6.本报告中检测结果只代表检测时的污染物排放情况。
- 7.对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测过程负责，不对样品来源负责；报告中的样品、信息由委托方声称，本公司不对其真实性负责。
- 8.本报告的相关原始记录档案保存期限为 6 年。
- 9.公司地址：安徽省合肥市包河区花园大道 17 号互联网产业园 10 栋 3 层。



*****此页面以下空白*****